




御龍 YULONG 御圓

工程月報 2025.05




01.

四挖作業第一天

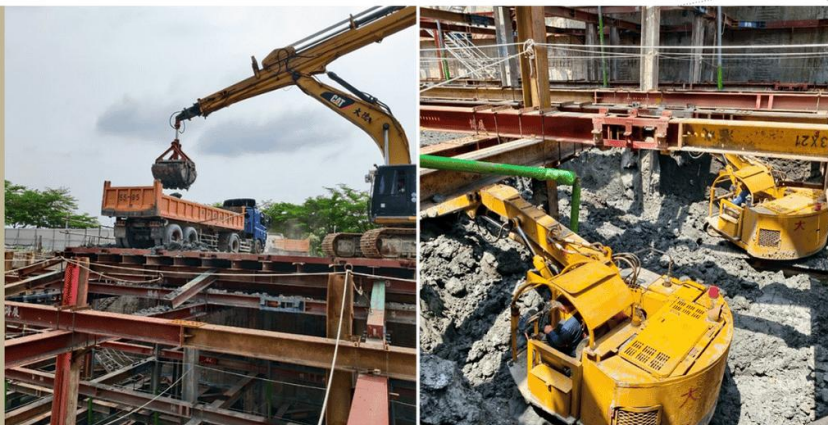

02. 四挖作業第七天

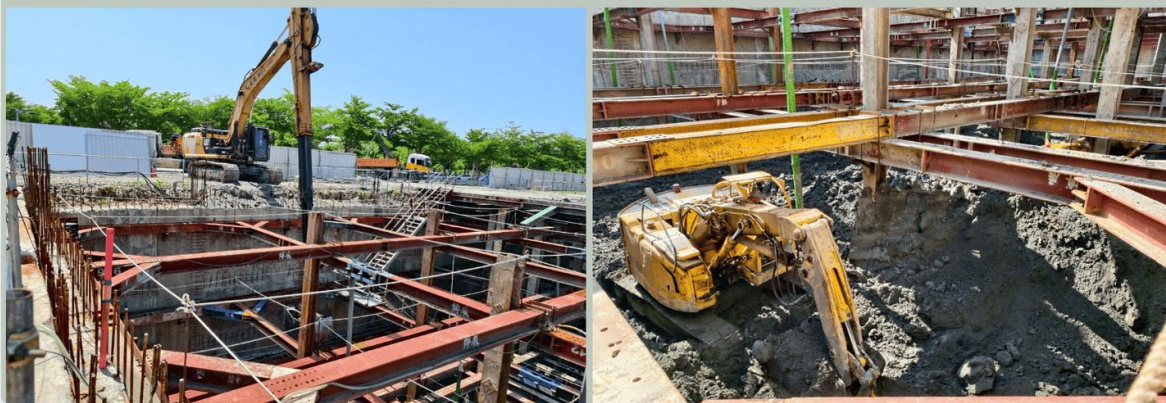

03.

四挖作業第20天

管井底部包覆保護



04.

接地銅棒施作

05.

接地銅棒及PC層高程放樣

電阻值檢測如圖：
皆小於10歐姆



06. PC澆注



07. 基礎版放樣



08. 筏基基礎版鋼筋綁紮(1)



09.

筏基基礎版 鋼筋綁紮(2)